




综合抗震支吊架系统

消防 | 暖通 | 给排水 | 电气

东杰 | 发展历程

development history

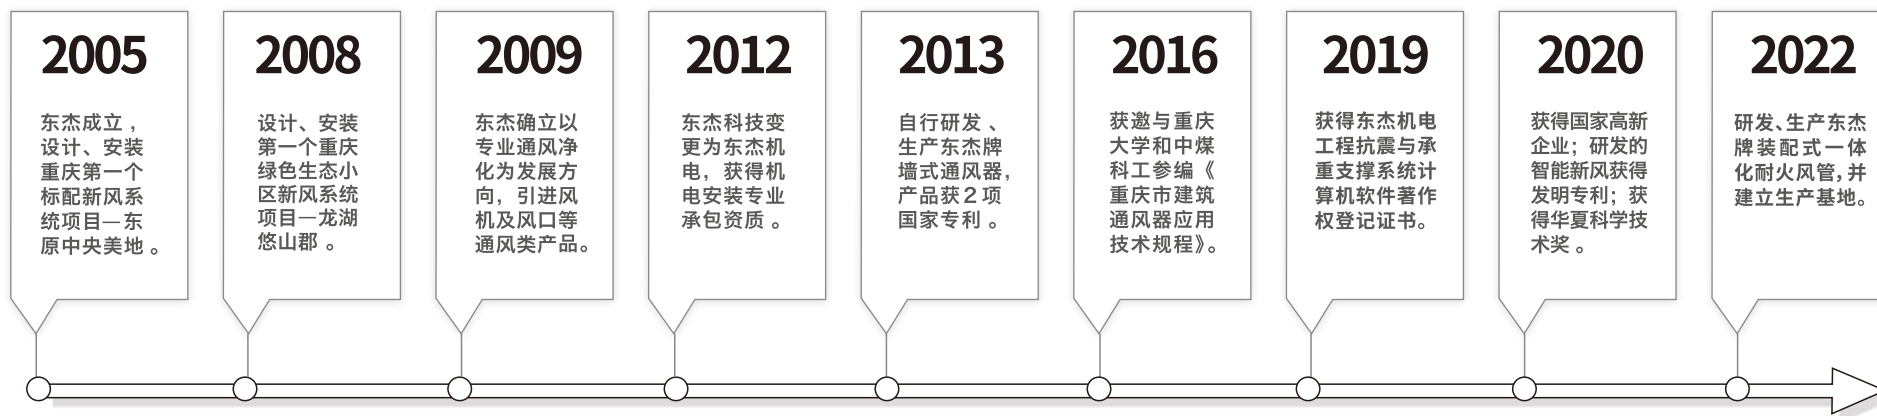

company profile

东杰简介

重庆东杰成立于2005年，是集产品研发、生产、销售、系统集成、安装、售后及维保为一体的高新技术企业，拥有发明、实用新型及外观等专利。受邀参编重庆市《墙式通风器应用技术规程》及与重庆大学合作参与《夏热冬冷地区住宅建筑通风器技术体系研究及应用》项目，并获得华夏科学技术奖三等奖。东杰拥有机电安装专业承包资质，并已通过ISO9001质量、ISO14001环境、ISO45001职业健康及知识产权等系列管理体系认证。

经过19年的发展，东杰已从专业新风系统集成商发展成为拥有新风、净化、风口、风管等通风类系列产品的集成商和制造商，并于2022年9月投资建设装配式一体耐火风管生产基地。我们的客户遍及地产、商业、办公、学校、银行、电信、公建、医院、餐饮、娱乐、工厂等各个领域。截止目前，已为包括融创、万科、龙湖、碧桂园、中海、华润、招商、香港置地、金科、东原、华宇、复地等众多知名企业提供地产标配新风系统4万套和墙式通风器21万套。同时已为重庆江北国际机场、重庆渝州宾馆、重庆财信丽晶酒店、重庆国华天平大厦、重庆工商银行分行大楼、重庆市人民检察院、重庆渝北体育馆、重庆涪陵大剧院、重庆马戏城等众多知名建筑提供设备供应和通风净化系统解决方案。

东杰从创立至今，始终坚持客户至上、诚信共赢的经营宗旨，不断将优秀暖通产品及方案贡献社会，愿与社会各界真诚携手、优势互补、同创辉煌。

Seismic Support System

certificate



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>
副本号 1-1

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



诚信经营示范单位



质量服务诚信单位




企业资质AAA等级认证



certificate



ISO质量管理认证

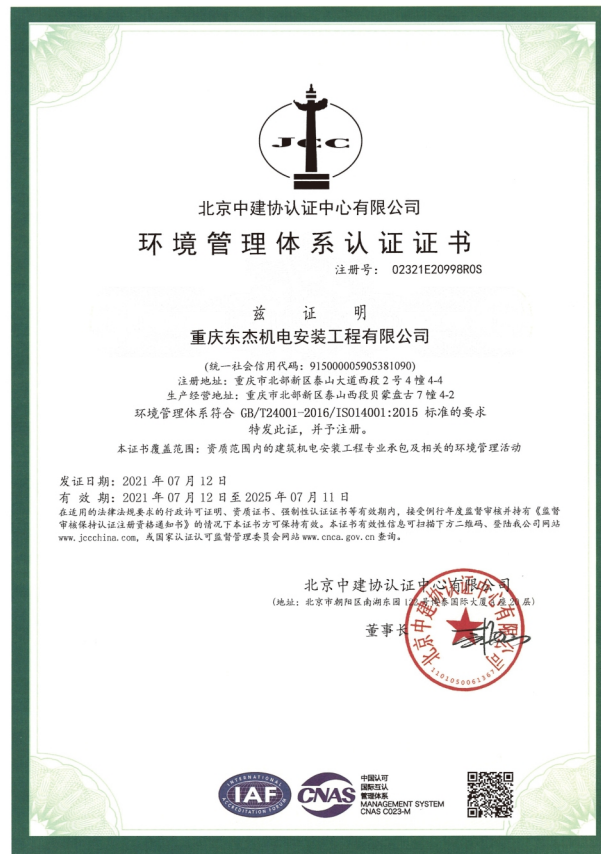

ISO环境管理认证



ISO职业健康管理认证



抗震支架设计软著证书




抗震支架合格证





华夏建设科学技术奖

Sketch map 多系统抗震支吊架

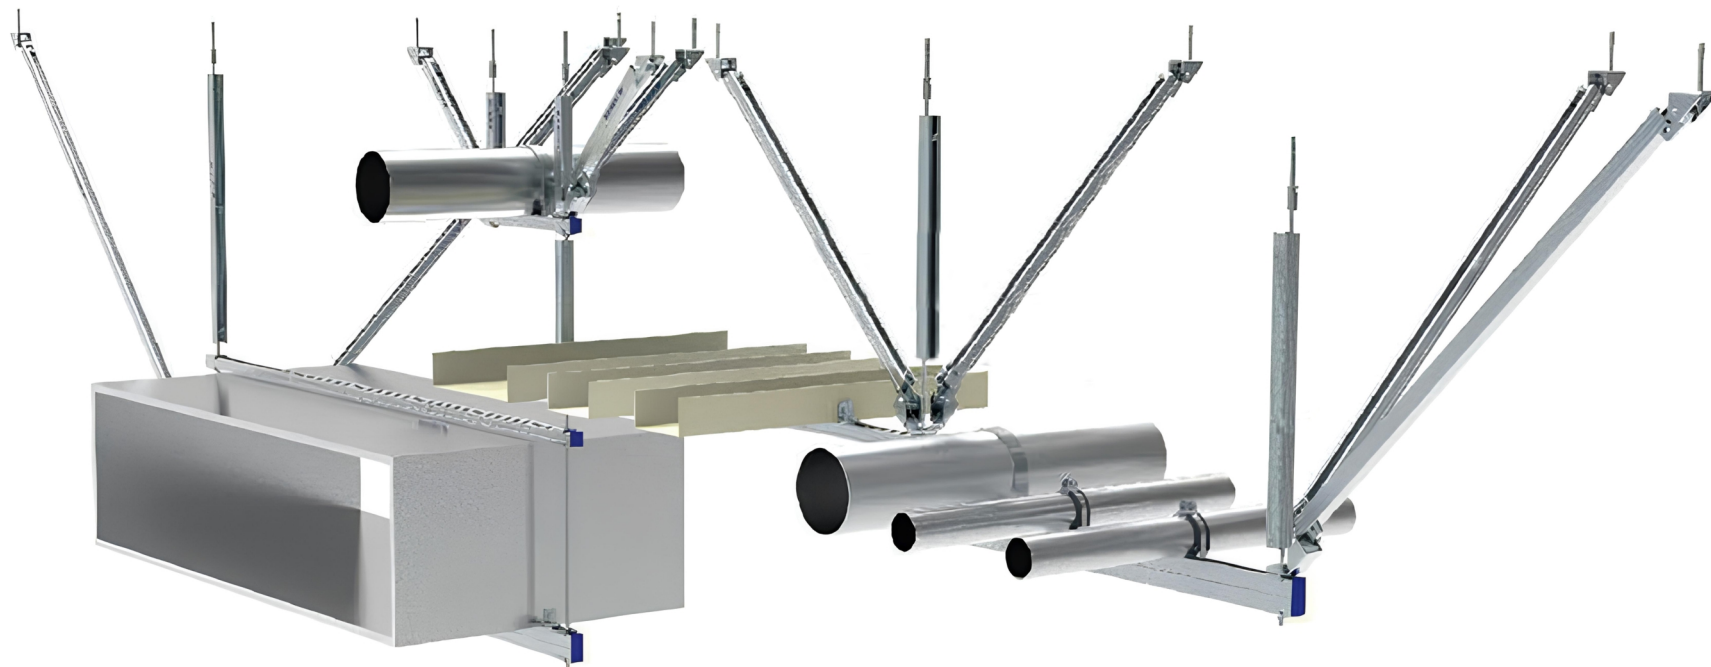

单系统抗震支吊架 Sketch map

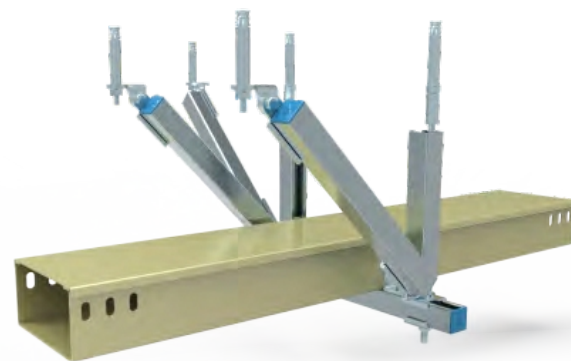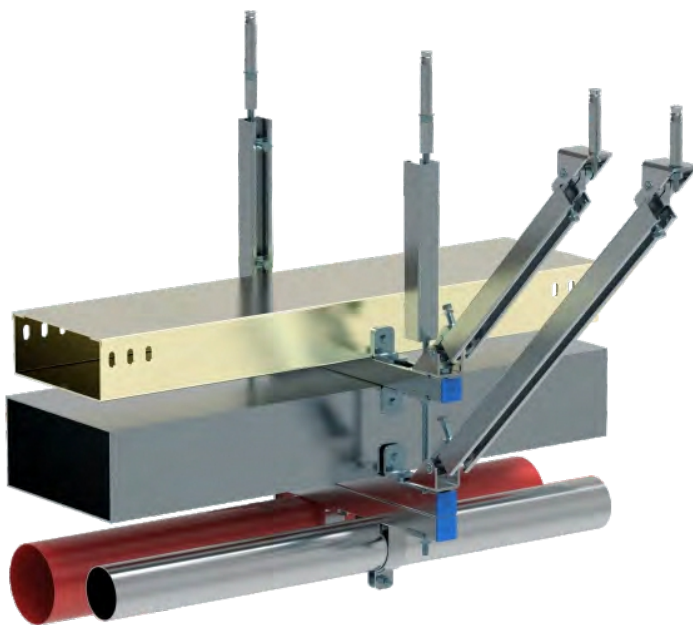



type test 抗震支架型式检验报告



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: XJ2024C03C01476

委托单位: 重庆东杰机电安装工程有限公司

样品名称: 综合抗震(成品)支吊架系统

检测类别: 型式检验

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心



XJ2024C03C01476



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心

检测报告

报告编号: XJ2024C03C01476

第1页共7页

样品名称	综合抗震(成品)支吊架系统	检测类别	型式检验
委托单位	重庆东杰机电安装工程有限公司	样品来源	委托
生产单位	重庆东杰机电安装工程有限公司	商 标	东杰
收样日期	2024年05月08日	样品状态	满足检测要求
样品数量	12套	型号规格	CQDJ-KZ
生产日期/批号	2024年04月28日	检测日期	2024年05月10日-06月05日
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。		
判定依据	GB/T 37267-2018《建筑抗震支吊架通用技术条件》		
检测项目	外观、尺寸及公差等共9项,详情见数据页。		
检测结论	*经检测,送检样品所检项目的检测结果符合GB/T 37267-2018《建筑抗震支吊架通用技术条件》的技术要求。送检样品为合格品。检测结果见数据页。*		
附注:(此处空白)		签发日期: 2024年06月19日	检测专用章

批准: 宇建伟 审核: 周仕明 编制: 任建兴

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

抗震支架型式检验报告 type test



中国检测控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心
检测报告

报告编号: XJ2024C03C01476

第 2 页 共 7 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	外观	材质为碳钢时, 构件应表面平整、光滑, 不应有锈蚀、折叠、裂纹、分层、滴瘤、粗糙、刺伤、漏镀等缺陷。	构件表面平整、光滑, 无锈蚀、折叠、裂纹、分层、滴瘤、粗糙、刺伤、漏镀等缺陷。	符合	GB/T 37267-2018 6.1
2	尺寸及公差	尺寸 (抗震连接构件)	厚度 $\geq 5\text{mm}$	符合	GB/T 37267-2018 6.2.1
		尺寸 (管道连接构件)	厚度 $\geq 5\text{mm}$	符合	
		尺寸及公差 (抗震斜撑构件)	长度: $\pm 0.5\text{mm}$	符合	
			宽度: $\pm 0.3\text{mm}$	符合	
			高度: $\pm 0.3\text{mm}$	符合	
			壁厚: $\geq 2\text{mm}$	符合	
3	涂层厚度	抗震连接构件	电镀锌 $\geq 5\mu\text{m}$	符合	GB/T 4956-2003
		抗震斜撑构件	热镀锌 $\geq 60\mu\text{m}$	符合	
		管道连接构件	电镀锌 $\geq 5\mu\text{m}$	符合	

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国检测控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心
检测报告

报告编号: XJ2024C03C01476

第 3 页 共 7 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
4	抗震连接构件荷载性能	在额定荷载作用下, 保持 1min, 不应产生明显变形; 当继续施加到 1.5 倍额定荷载时, 不应产生滑脱。	在额定荷载 (9kN) 作用下, 保持 1min, 未产生明显变形; 当继续施加到 1.5 倍额定荷载 (13.5kN) 时, 未产生滑脱。	符合	GB/T 37267-2018 6.3
5	管道连接构件荷载性能	在额定荷载 F_x 的作用下, 保持 1min, 不应产生明显变形; 当继续施加到 1.5 倍额定荷载时, 不应产生滑脱。	在额定荷载 (9kN) F_x 的作用下, 保持 1min, 未产生明显变形; 当继续施加到 1.5 倍额定荷载 (13.5kN) 时, 未产生滑脱。	符合	GB/T 37267-2018 6.4
		在额定荷载 F_y 的作用下, 保持 1min, 不应产生明显变形; 当继续施加到 1.5 倍额定荷载时, 不应产生滑脱。	在额定荷载 (2.25kN) F_y 的作用下, 保持 1min, 未产生明显变形; 当继续施加到 1.5 倍额定荷载 (3.375kN) 时, 未产生滑脱。	符合	
		在额定荷载 F_z 的作用下, 保持 1min, 不应产生明显变形; 当继续施加到 1.5 倍额定荷载时, 不应产生滑脱。	在额定荷载 (9kN) F_z 的作用下, 保持 1min, 未产生明显变形; 当继续施加到 1.5 倍额定荷载 (13.5kN) 时, 未产生滑脱。	符合	
6	循环加载性能	初始荷载为 9kN, 加载频率为 0.1Hz, 经过 15 次相同荷载加载后, 继续受到前次加载幅值 (15/14) 倍递增循环荷载, 递增荷载 ≥ 35 次, 位移 $\leq 50\text{mm}$ 。	初始荷载 9kN, 递增荷载 35 次 (加载力 30.14kN) 时, 位移为 16.3mm; 递增荷载 40 次 (加载力 35.81kN) 时, 位移为 28.1mm。	符合	GB/T 37267-2018 6.5
7	疲劳性能 (200 万次)	经过 200 万次疲劳试验, 试验后组件应无裂纹、明显变形及脱离等现象。	经过 200 万次疲劳试验, 试验后组件无裂纹、明显变形及脱离等现象。	符合	GB/T 37267-2018 6.6

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国检测控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心
检测报告

报告编号: XJ2024C03C01476

第 4 页 共 7 页

序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
8	耐火性能		耐火时间≥180min, 试验后组件不应出现断裂、脱落等现象。	试件经 180min 耐火试验后, 组件未出现断裂、脱落现象。	符合	GB/T 9978.1-2008
9	电镀锌	防腐性能	进行不低于 90 小时的中性盐雾试验 (NSS 试验), 试样不应出现红锈。	经 96h 中性盐雾试验 (NSS 试验) 后, 试样未见红锈。	符合	GB/T 10125-2021
	热浸镀锌		进行不低于 480 小时的中性盐雾试验 (NSS 试验), 试样不应出现红锈。	经 480h 中性盐雾试验 (NSS 试验) 后, 试样未见红锈。	符合	
备注:						
1、检测地点: 管庄。						
2、(委托方提供) 抗震连接构件、管道连接构件表面处理工艺为电镀锌, 抗震斜撑构件表面处理工艺为热浸镀锌。						
3、安装扭矩: 80N·m。						
4、抗震连接构件荷载性能额定荷载9kN。管道连接构件荷载性能额定荷载F _X 和F _Z 方向为9kN, F _Y 方向为2.25kN; 循环加载起始力为9kN。						

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024



introduce C型槽钢



实际应用

APPLICATION

- 快速有效的与钢结构、混凝土结构或其他结构搭建多种形式的支架系统。
- 快捷方便的管道固定、完美的风管和桥架支撑及其他工艺安装。
- 所有专用配件与C型槽钢都可以任意搭配, 安全使用。



安装相关

INSTALLATION

- 顶面自带辅助标尺, 现场切割精准, 快速。
- 多种C型钢截面高度, 适用于不同规格的管道、风管和桥架的安装, 经济实用。



构造外形

STRUCTURE

- 新型的C型钢, 外形美观, 超前的设计理念, 精湛的制作工艺。
- 轴向加筋肋设计, 增强抗扭能力; C型钢背面多条形孔设计安装灵活方便。
- C型钢卷边锯齿设计, 配合槽钢锁扣进行连接, 有效增强抗剪、抗滑、抗冲击能力。



技术参数

TECHNICAL DATA

- 材料: 2.0mm选用275g镀锌板SGC340; 2.5/2.75mm选用275g镀锌板SGH340表面锌层厚度达到20um, 按照JIS G3302标准生产。
- 其它防腐处理: 热浸镀锌、环氧喷涂、不锈钢。



拉伸/承载力检测报告 type test



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2024C03E00010

委托单位: 重庆东杰机电安装工程有限公司

样品名称: C型钢槽钢

检测类别: 委托检测

中国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心



WT2024C03E00010



中国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心
检测报告

报告编号: WT2024C03C00105

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测结果	检测依据
1	承载力 (槽钢三面抗压板限荷载)	正面 30.6kN 槽钢弯曲	GB/T 38053-2019 6.7
		侧面 17.4kN 槽钢弯曲	
		背面 27.0kN 槽钢弯曲	

(以下空白)

备注: 1、检测地点: 管庄。
2、(委托方提供) C 型钢槽 (41mm*41mm*2.0mm), 槽钢长 400mm, 压辊直径 25mm, 两个支撑点跨距 250mm。

本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心
检测报告

报告编号: WT2024C03E00010

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	上屈服强度	≥235MPa	378MPa	符合	GB/T 228.1-2021
	抗拉强度	370MPa-500MPa	420MPa		
	断后伸长率	≥26%	29.5%		

(此处空白)

备注: 1、检测地点: 管庄。
2、钢材牌号等级: Q235B。

本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024



introduce 抗震铰链接件



实际应用

APPLICATION

- 抗震斜撑与基面的连接;斜撑角度任意调整。
- 抗震斜撑和支架主体的连接。
- 可用槽钢锁扣与C型钢连接。



安装相关

INSTALLATION

- 与C型钢连接使用锁扣固定。
- 与基面连接使用锚栓固定。
- 铰链式连接可以任意调整角度和方向,安装简便快捷。



构造外形

STRUCTURE


- 可调式铰链连接。
- 与C型钢完美配合。



技术参数

TECHNICAL DATA

- 材料:Q235B,按照JISG3131标准生产。
- 镀锌:电镀锌,加厚8um后封闭处理,按照GBT9799标准生产。
- 其它防腐处理:热浸镀锌、环氧喷涂。



连接件承载力检测报告 type test



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2024C03C00108

委托单位: 重庆东杰机电安装工程有限公司

样品名称: C 型钢槽钢

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心



WT2024C03C00108



中国国检测试控股集团股份有限公司 国家建筑材料质量检验检测中心 检测报告

报告编号: WT2024C03C00108

第 1 页 共 2 页

样品名称	C 型钢槽钢	检测类别	委托检测
委托单位	重庆东杰机电安装工程有限公司	商 标	东杰
生产单位	重庆东杰机电安装工程有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2024 年 05 月 08 日	样品数量	400mm 2 根
生产日期/批号	2024 年 04 月 28 日	型号规格	——
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2024 年 06 月 05 日
检测项目	1、连接构件承载力性能		
检测结论	*检测结果详见数据页。*		
附注：（此处空白）			

签发日期: 2024 年 06 月 19 日

(检测专用章)

检测专用章

批准: 李建伟 审核: 周仕伟 编制: 任建兴

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司 国家建筑材料质量检验检测中心 检测报告

报告编号: WT2024C03C00108

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测结果	检测依据
1	连接构件承载力性能	10.6kN 槽钢破坏	GB/T 38053-2019 6.2
(以下空白)			
备注: 1、检测地点: 管庄。 2、(委托方提供) 使用配套 C 型钢槽钢 (41mm×41mm×2.0mm), 配套 M12 槽钢螺母, 安装扭矩: 80N·m。			

本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024



introduce 悬吊管夹



实际应用

APPLICATION


- 适用于螺杆悬吊的单管安装。
- 便于抗震斜撑固定。
- 有效传递地震荷载。



安装相关

INSTALLATION

- 上层管束穿螺杆固定。
- 下层管束固定管道。
- 栓销贯穿连接上下部分。

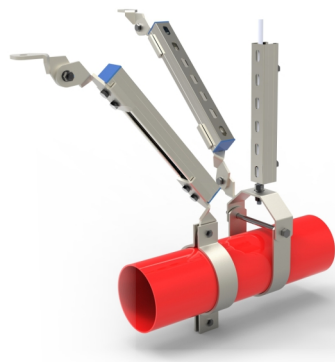

构造外形

STRUCTURE

- 上层衣架设计, 下层U型管夹设计。
- 优化的抗震消能外形。



技术参数

TECHNICAL DATA

- 材料: Q235B, 按照DINEN10025标准生产。
- 镀锌: 电镀锌, 加厚8um后封闭处理, 按照GBT9799标准生产。
- 其它防腐处理: 热浸镀锌、环氧喷涂。





实际应用

APPLICATION


- 适用于DN100-DN350质检管道安装。
- 用于固定横撑槽钢上的管道。
- 多冠联合支架,适用于管道底平安装。



安装相关

INSTALLATION

- 只需将管夹扣在管道上,两侧螺栓锁紧即可。
- 无需螺杆及管束扣垫。
- 固定管道直径不可调节。

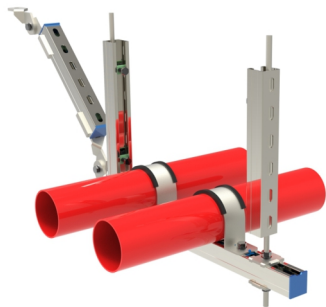

构造外形

STRUCTURE

- 欧姆形状单卡式管卡。
- 两侧螺栓固定。



技术参数

TECHNICAL DATA

- 材料:Q235B,按照DIN En10025标准生产。
- 镀锌:电镀锌,加厚8um后封闭处理,按照GBT98799标准生产。
- 其他防腐处理:热浸镀锌、环氧喷涂。





introduce 槽钢锁扣



实际应用

APPLICATION


- 抗震斜撑与基面的连接 / 斜撑角度任意调整。
- 抗震斜撑和支架主体的连接。
- 可用槽钢锁扣与C型钢连接。



安装相关

INSTALLATION

- 与C型钢连接使用锁扣固定。
- 与基面连接使用锚栓固定。
- 铰链式连接可以任意调整角度和方向, 安装简便快捷。



构造外形

STRUCTURE

- 可调式铰链连接。
- 与C型钢完美配合。



技术参数

TECHNICAL DATA

- 材料:Q235B,按照JISG3131标准生产。
- 镀锌:电镀锌,加厚8um后封闭处理,按照GBT 9799标准生产。
- 其它防腐处理:热浸镀锌、环氧喷涂。



锁扣与槽钢滑梯检测报告 type test



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2024C03C00111

委托单位: 重庆东杰机电安装工程有限公司

样品名称: 锁扣与槽钢

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心



WT2024C03C00111



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心
检测报告

报告编号: WT2024C03C00111

第 1 页 共 2 页

样品名称	锁扣与槽钢	检测类别	委托检测
委托单位	重庆东杰机电安装工程有限公司	商 标	东杰
生产单位	重庆东杰机电安装工程有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2024 年 05 月 08 日	样品数量	配套 300mm 槽钢 1 根, M12 槽钢锁扣+外六角螺栓 4 套
生产日期 /批号	2024 年 04 月 28 日	型号规格	——
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2024 年 06 月 04 日
检测项目	1、槽钢螺母防滑性能		
检测结论	*检测结果详见数据页。*		
附注：(此处空白)			

签发日期: 2024年06月06日

(检测专用章)

检测专用章

45010510157923

批准: 李建伟 审核: 周仕钢 编制: 任建兴

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心
检测报告

报告编号: WT2024C03C00111

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测结果	检测依据
1	槽钢螺母防滑性能	16.7kN 锁扣滑移	GB/T 38053-2019 6.3
(以下空白)			
备注: 1、检测地点: 管庄。 2、槽钢螺母防滑性能的试验结果为 2 个槽钢螺母的滑移极限荷载值。 3、(委托方提供) 使用配套 C 型槽钢 (41mm×41mm×2.0mm), 配套 M12 槽钢螺母, 安装扭矩: 80N·m。			

本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024



introduce 螺栓、螺母

外六角螺栓



技术参数

TECHNICAL DATA

- 材料:8.8g按照DIN933标准生产。
- 镀锌:电镀锌,加厚8um处理,按照GBT9799标准生产。
- 其他防腐处理:热浸镀锌、不锈钢。



六角螺母



技术参数

TECHNICAL DATA

- 材料:8.8g按照DIN933标准生产。
- 镀锌:电镀锌,加厚8um处理,按照GBT9799标准生产。
- 其他防腐处理:热浸镀锌、不锈钢。



盐雾检测报告 type test



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2024C03C00110

委托单位: 重庆东杰机电安装工程有限公司

样品名称: 紧固件(螺栓、螺母)

检测类别: 委托检测

中国检测控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心



WT2024C03C00110



ctt 国检集团



中国检测控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心
检测报告

报告编号: WT2024C03C00110

第 1 页 共 2 页

样品名称	紧固件（螺栓、螺母）	检测类别	委托检测
委托单位	重庆东杰机电安装工程有限公司	商 标	东杰
生产单位	重庆东杰机电安装工程有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2024 年 05 月 08 日	样品数量	3 套
生产日期 /批号	2024 年 04 月 28 日	型号规格	——
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2024 年 05 月 09 日 -06 月 28 日
检测项目	1、中性盐雾试验（NSS 试验）-外观		
检测结论	*检测结果详见数据页。*		
附注：（此处空白）			

批准: 李建伟 审核: 周仕明 编制: 夏炳虎

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

ctt 国检集团

中国检测控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心
检测报告

报告编号: WT2024C03C00110

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测结果	检测依据
1	中性盐雾试验(NSS 试验)	外观 经 1200h 中性盐雾试验(NSS 试验)后, 试样未出现红锈。	GB/T 10125-2021
(以下空白)			
备注: 1、检测地点: 管庄。 2、(委托方提供)表面处理: 锌铬涂层。			

本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

ctt 国检集团



introduce 锚栓

全牙螺杆



技术参数

TECHNICAL DATA

- 材料:按照DIN975标准生产。
- 镀锌:电镀锌,加厚8um处理,按照GBT9799标准生产。
- 其他防腐处理:热浸镀锌。



标准螺栓式锚栓



技术参数

TECHNICAL DATA

- 材料:选用碳素钢Q215。
- 镀锌:电镀锌,加厚8um处理,按照GBT9799标准生产。
- 其他防腐处理:热浸镀锌。



内迫机械式锚栓



技术参数

TECHNICAL DATA

- 材料:选用碳素钢Q235。
- 镀锌:电镀锌,加厚8um处理,按照GBT9799标准生产。
- 其他防腐处理:热浸镀锌。



锚栓性能检测报告 type test



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2024C03C00106

委托单位: 重庆东杰机电安装工程有限公司

样品名称: M12 自切底锚栓

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心



WT2024C03C00106



ctt 国检集团



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心
检测报告

报告编号: WT2024C03C00106

第 1 页 共 2 页

样品名称	M12 自切底锚栓	检测类别	委托检测
委托单位	重庆东杰机电安装工程有限公司	商 标	东杰
生产单位	重庆东杰机电安装工程有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2024 年 05 月 08 日	样品数量	5 根
生产日期 /批号	2024 年 04 月 28 日	型号规格	——
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2024 年 06 月 20 日
检测项目	1、非开裂混凝土上拉伸基准确定性性能		
检测结论	*检测结果详见数据页。*		
附注：（此处空白）			

签发日期: 2024 年 06 月 21 日
(检测专用章)

批准: 李建伟 审核: 周仕明 编制: 任建兴

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

ctt 国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料质量检验检测中心
检测报告

报告编号: WT2024C03C00106

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目		检测结果	检测依据
1	非开裂混凝土上拉伸基准确定性性能	C30 非开裂混凝土	抗拉承载力 $N_{Rk,1}$	72.9kN 锚栓钢材破坏
			抗拉承载力 $N_{Rk,2}$	66.9kN 混凝土锥体破坏
			抗拉承载力 $N_{Rk,3}$	72.2kN 锚栓钢材破坏
			滑移系数最小值 γ_{min}	1.00
(以下空白)				
国检集团				
备注：1、检测地点：管庄。 2、试验用混凝土强度：32.3MPa。 3、（委托方提供）锚孔直径：18mm，锚孔深度：85mm,有效锚固深度：80mm。				

本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

ctt 国检集团

东杰客户 Cooperative customers



case 案例



重庆中铁山语桃源



重庆中交中央公园



璧山御湖酒店



鲁能领秀城1#



中电光谷产业园



重医璧山青杠医院



中铁山水逸城



金茂书院



大渡口生物医药园




招商置地上东汇



工商银行两江支行



重庆北斗星通产业园

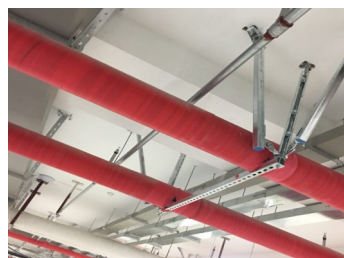

大渡口钓鱼嘴小学



巴南巴蜀小学



九龙坡区政府停车库

case 东杰案例

Property

地产

万科·万科锦城
龙湖·悠山郡
融创·紫泉枫丹
中海·寰宇天下
招商·招商花园城
中交·中交漫山
中交·中央公园
香港置地·壹号湖畔
香港置地·约克郡南郡
金科·太阳海岸
金科·廊桥水乡
金科·美院
金科·御临河
金科·九曲河
金科·博翠山
金科·天元道
金科·金科城
东原·中央美地
东原·东原D7
东原·翡翠明珠
东原·1891印长江
华宇·锦绣花城
复地·山屿城
复地·花屿城
渝能·明日广场
名流·名流公馆
宏帆·凤凰湾
宏帆·永川天骄府

隆鑫·玫瑰山庄
新希望·合川希望城
融汇·融汇半岛
高屋·林语堂
中商·两江公馆
和泓·和泓四季
昕晖·香缇曼城
春风·城市心筑
祥瑞·水木年华
荣盛·锦绣南山
新欧鹏·泊雅湾
同景·国际城
同景·同景K组团
万华·麓悦江城
保利·云禧
保利·堂悦
保利·天珺
保利·大国璟
保利·茵梦湖
保利·金香槟
华润·中央公园
融创·金裕
复地·君屿墅
复地·公园和光
昕晖·i昕晖
昕晖·越昕晖
昕晖·永川香缇时光
昕晖·铜梁璟樾

昕晖·云阳伊顿庄园
昕晖·潼南湖语山
同景·国际城
融侨·融侨半岛
朗诗·乐府
朗诗·未来时光
力帆·红星爱情海
正荣·悦溪正荣府
力帆·枫樾
贵博·东方明珠
泽胜·温泉城
中航·体育公园
中航·盛景天下
光华·安纳溪湖
泽京·海棠香国
融信·龙洲府
融信·海月平湖
联发·龙洲湾
联发·公园里
金辉·金辉城
珠江·珠江城
新希望·御华兰亭
方寸·潼南华夏城
鼎鸥·綦江北纬29度
远洋·远洋高尔夫
恒美·青山溪语

hotel

酒店

重庆财信丽晶酒店
重庆海航万豪酒店
重庆凯宾斯基酒店
重庆融汇丽笙酒店
重庆铁山坪美利雅酒店
重庆上海城希尔顿酒店
重庆拉斐皇廷酒店
重庆渝州宾馆
重庆全季酒店
重庆荃悦酒店
重庆璧山御湖酒店
重庆维也纳酒店
重庆解放碑丽怡酒店
重庆红旗河沟如家酒店
重庆石桥铺汉庭酒店
重庆荃悦酒店
重庆光宇戴斯酒店
重庆解放碑富驿酒店
重庆城市记忆酒店
重庆凯蒂酒店
重庆滨乐宝轩酒店
重庆华立人家酒店
重庆宜尚酒店
重庆东方香奈酒店
重庆图案酒店
重庆柏曼酒店
重庆蔚棠酒店
重庆麓枫酒店
重庆希曼酒店

bank

银行

工商银行九龙坡支行
工商银行万州支行
工商银行南岸支行
工商银行渝中支行
工商银行沙坪坝支行
工商银行渝北支行
工商银行北碚支行
工商银行两江支行
工商银行江津支行
工商银行永川支行
大连银行九龙坡支行
建设银行北碚支行网点
华夏银行万州、南坪支行
哈尔滨银行市分行
哈尔滨银行大渡口支行
交通银行江北支行
交通银行南岸支行
交通银行沙坪坝支行
农业银行渝中支行
农业银行江北支行
农业银行南岸支行
农业银行高新支行
农业银行北碚支行
重庆渝北村镇银行

office

办公

工商银行重庆分行
重庆国华天平大厦
重庆中冶赛迪大厦
重庆保利海航大厦
重庆江北金融城2号
重庆市人民检察院
重庆北碚区检察院
重庆海关机房
重庆市教委机房
重庆江津区委办公室
南岸区药监局办公室
重庆发改委食堂
重庆城口动物检验所
重庆市节能中心
重庆双桥区武警消防支队
重庆国泰艺术中心藏品库
重庆南山街道办事处
重庆观音桥老年活动中心
重庆华新街服务中心
重庆市节能办办公室
重庆中渝都会首站办公室
重庆大石坝社区办公用房
重庆林同琰全球外包服务中心

hospital

医院

陆军军医大学第三附属医院
第三军医大学培训中心
重医附二院
重医儿童医院
重医青杠医院
重庆云湖绿岛医院
重庆金英医院
重庆楠桐总医院机房
成都市崇州人民医院
成都第三人民医院
重庆佑佑宝贝医院
重庆市垫江人民医院
重庆全红中医院
重庆盛景医院
重庆万盛宏欣医院
重庆金英月子中心
重庆首嘉月子中心

school

学校

重庆宏帆八中
重庆大渡口钓鱼嘴小学
重庆巴南巴蜀小学
新东方纽约大厦校区
新东方沙坪坝校区
新东方解放碑校区
新东方南坪上海城校区
新东方鲁能校区
新东方弹子石校区
新东方大坪校区
重庆邮电大学合川校区
重庆卫生学校青杠校区
重庆欧文英语东原D7校区
重庆欧文英语凤天路校区
重庆三中英才沙坪坝校区
重庆沙坪坝公立小学

Public buildings/Industry

公建/工业

重庆江北机场T3A/T3B航站楼
重庆地铁四号线
重庆四公里枢纽中心
重庆涪陵区白涛停车场
重庆渝北体育馆
重庆市马戏城
重庆涪陵大剧院
四川美术学院美术馆
重庆长江新世纪游轮
重庆中讯广场
重庆大渡口生物医药园
重庆巴南木洞生物城
重庆中电光谷科技城
重庆北斗星通产业园
重庆上汽通用五菱基地
重庆双线轮胎双桥基地
重庆隆鑫工业园C区
重庆华能珞璜电厂
重庆长安福特三工厂
中船重工前卫仪表厂
重庆嘉陵本田发动机新厂
重庆金陵汽车4S店



重庆东杰机电安装工程有限公司

023-6798 3801 / 137 5293 6161

重庆市两江新区泰山大道西段2号贝蒙盘古4幢4层 www.cqdongjie.com

印刷品图片颜色可能存在差异，为使产品更好的适应客户的需要，东杰公司保留修改样本资料而不事先通知的权利。技术参数若有变化，以产品参数为准。